Diagrama de Flujo de Proceso
CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO

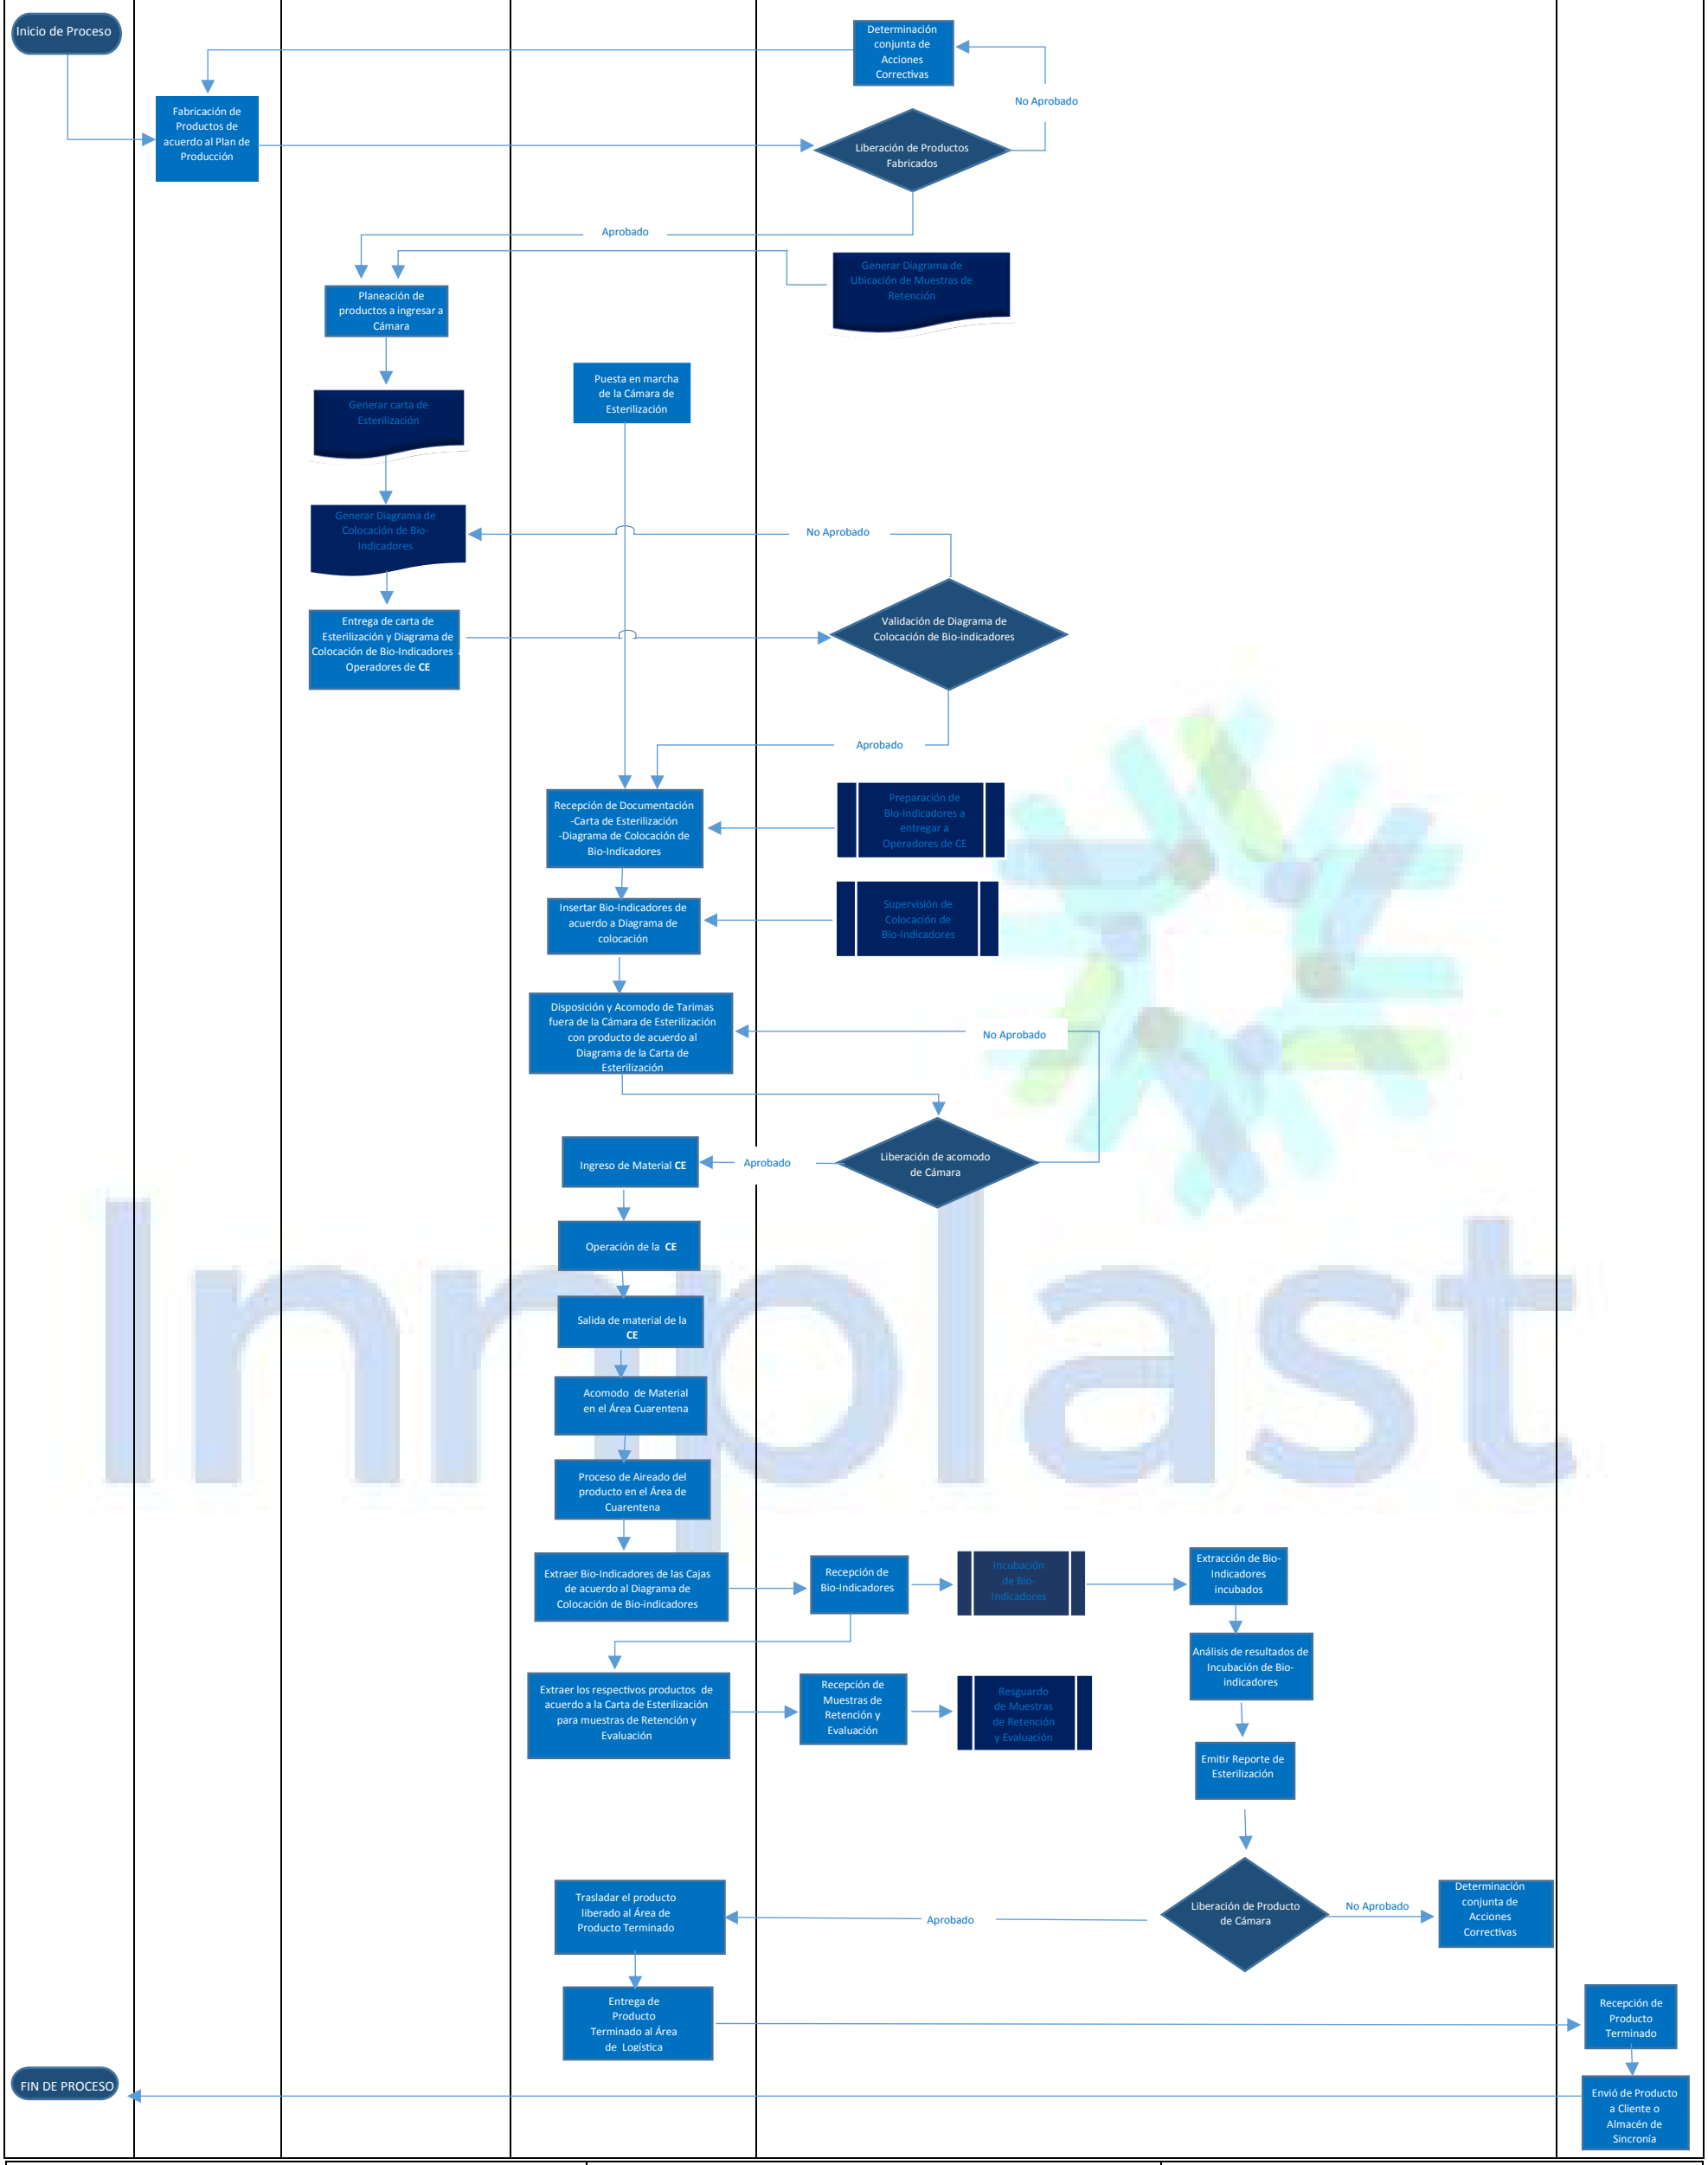

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
_____	_____	_____
Auxiliar de Ingeniería	Gerente de Producción	Responsable Sanitario

Documento confidencial propiedad de Industrias Nacionales Plásticas S.A de C.V., queda prohibido su uso, divulgación y/o reproducción total o parcial sin previa autorización.