



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:	CUT001-02	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR-CUT001-02
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

SEP - 2028

ELABORÓ:

Carolina Hernández Hernández
Producción

FECHA: 09-SEP-2025

REVISÓ:

IQL. Sergio Bautista Sampedro
Coordinador de Producción

FECHA: 10-SEP-2025

AUTORIZÓ:

QFB. Yazmín Yarely Reyes Silva
Responsable Sanitario

FECHA: 11-SEP-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Envoltura plana 40g de 37.5 x 40 cm	1
2	Campos quirúrgicos de 80g de 40 x 70 cm con adhesivos para su fijación	2
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	Descripción	Parámetros de uso
	Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
	Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02


VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR- CUT001-02

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

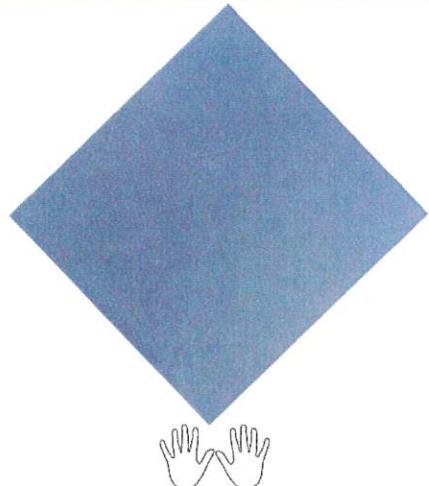1	Colocar en la mesa de trabajo 1 envoltura plana 40g de 37.5 x 40 cm.	2	Colocar 2 campos quirúrgicos de 80g de 40 x 70 cm con adhesivos para su fijación.
			
Criterio:	Se coloca en la mesa de trabajo en forma de rombo.	Criterio:	Se colocan encima de la envoltura plana 40g de 37.5 x 40 cm.

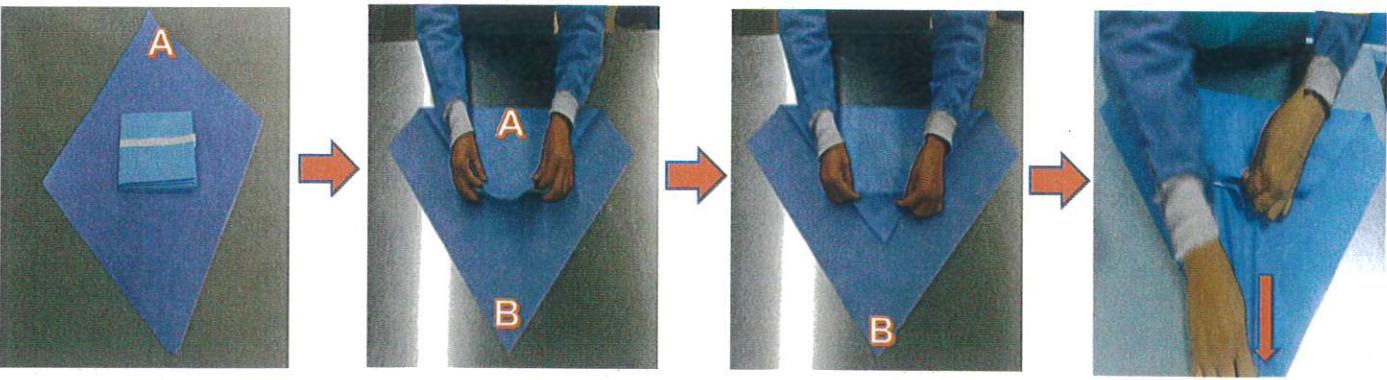3	Envolver: tomar la punta del punto A y doblar por arriba hacia el punto B cubriendo el material e Introduciendo la punta de la pestaña por debajo del producto jalando y apretando sin soltar ningún doble.
	
Criterio:	Apretar con la envoltura el material.

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- CUT001-02

- 4 Del punto C se realiza un pequeño doblez hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un dobles de derecha a izquierda.

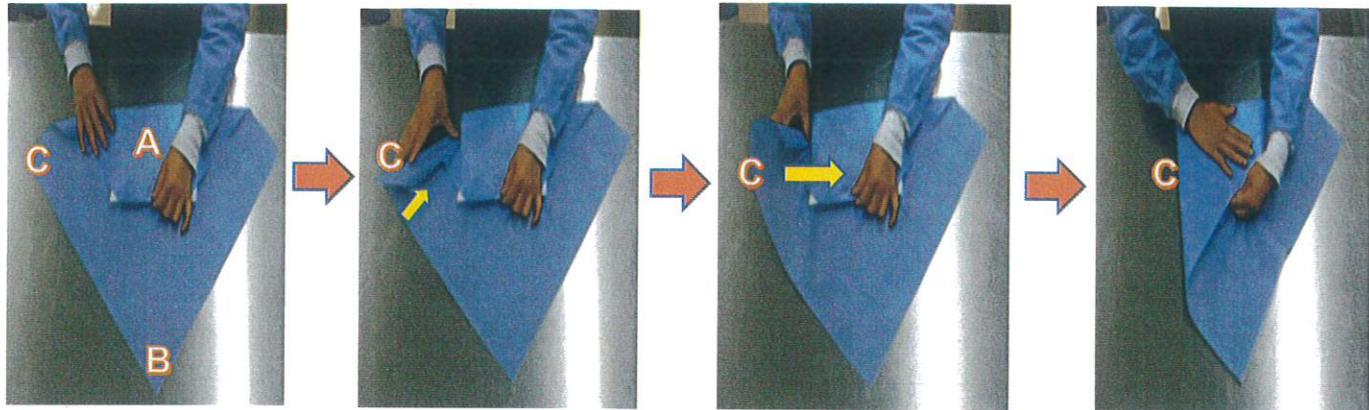

Criterio: Apretar con la envoltura el material.

- 5 Del punto D se realiza un pequeño doblez hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un dobles de izquierda a derecha.

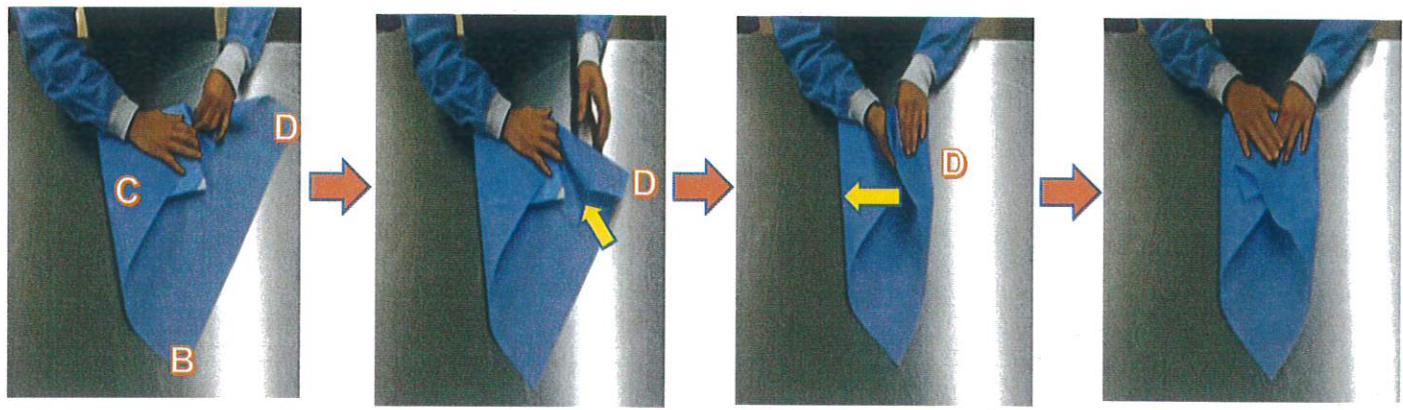

Criterio: Apretar con la envoltura el material.

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- CUT001-02

- 6 Dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular.

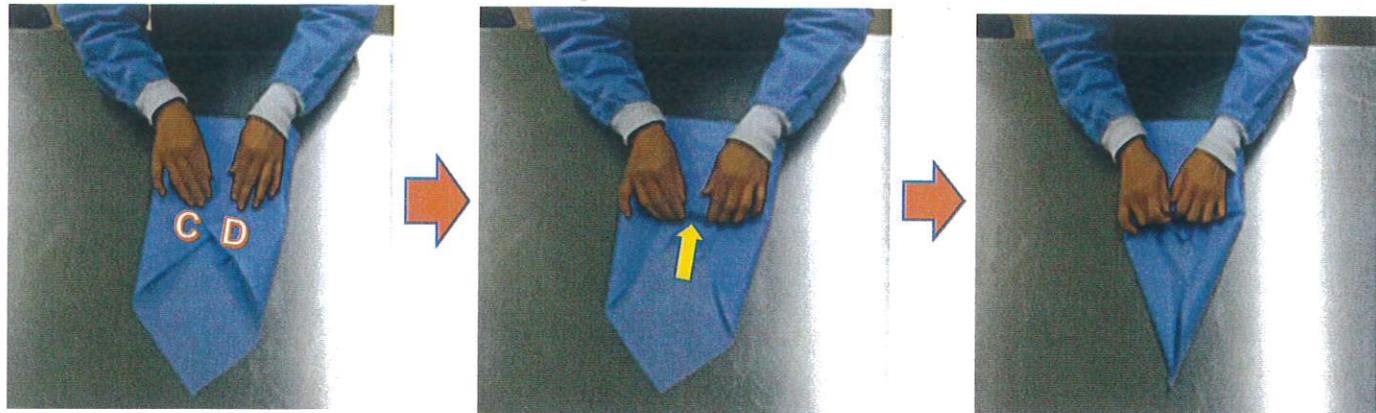

- Criterio: Apretar con la envoltura el material sin soltar ningún dobles.

- 7 Tomar la punta de la pestaña en forma de triángulo (punto B) y doblar por arriba hacia el punto A cubriendo el paquete y sin soltar girar a 180 ° el material.

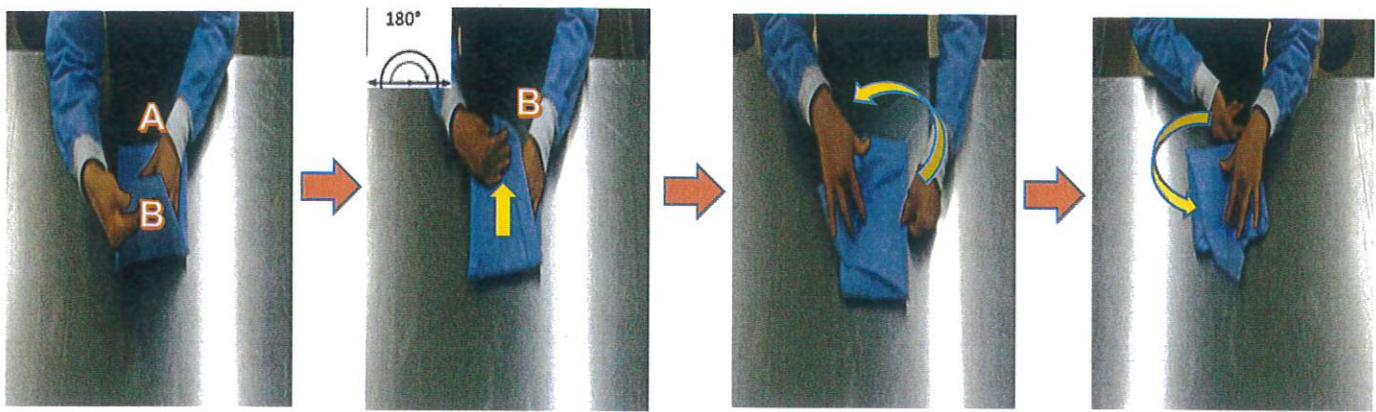

- Criterio: Apretar con la envoltura el material sin soltar ningún dobles.

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- CUT001-02

- 8 Tomar la pestaña triangular (punto B) y dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos D y C dejando la punta de la pestaña triangular (referencia) como se muestra en la imagen.

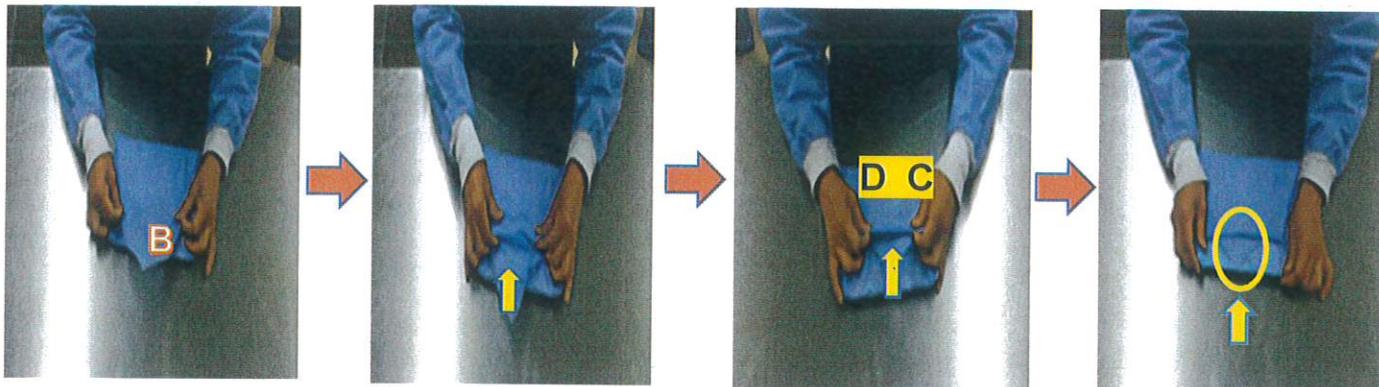

Criterio: Apretar con la envoltura el material sin soltar ningún dobles.

9 Resultado final.

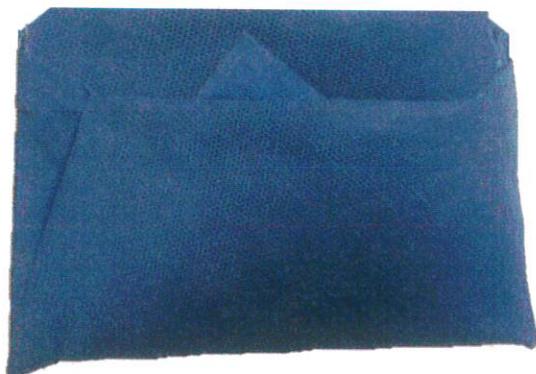

Criterio: No debe quedar flojo.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:	CUT001-02	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR- CUT001-02
-----------	-----------	----------	----	---------	-----------------

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:	CUT001-02	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CUT001-02
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo ELABORÓ: 		3 años REVISÓ: 		SEP-2028 AUTORIZÓ: 	
Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 09-SEP-2025		IQL. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 10-SEP-2025		QFB, Yazmín Yarely Reyes Silva Responsable Sanitario FECHA: 11-SEP-2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 57x45x33 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1

Observaciones: Descripciones específicas en la OP

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario		
Descripción	Parámetros de uso	
Selladora de banda	180°C a 200°C	
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.	
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.	
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.	

Acondicionamiento Secundario		
Descripción	Parámetros de uso	
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.	
Máquina precintadora	46 cm de ancho x 34 cm de altura	

PRODUCTO

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:

CUT001-02



VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-CUT001-02

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

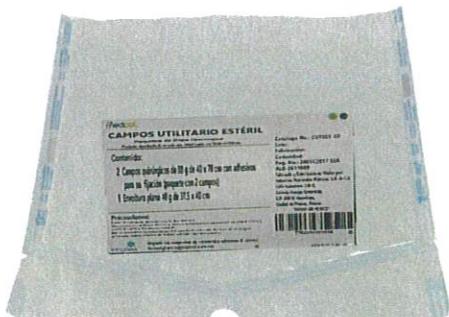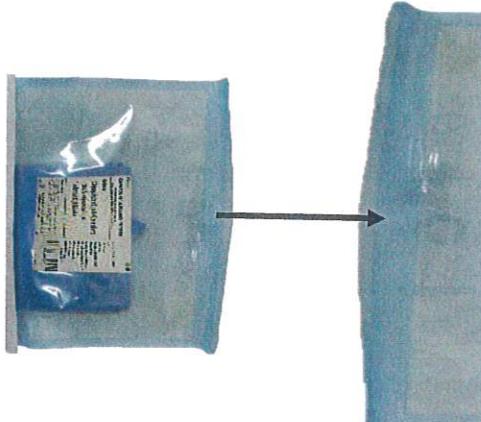
1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio:	<p>La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, se coloca de forma horizontal.</p> <p>Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido.</p>	Criterio:	Se introduce el paquete como se muestra en la imagen.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en contenedores.
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sellado que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.

PRODUCTO

CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:	CUT001-02	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CUT001-02
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

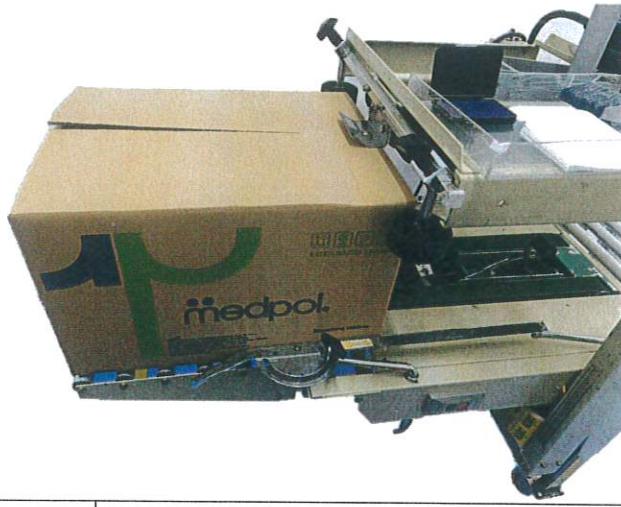
1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar de frente vs frente cada producto, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.
3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  <p>Identificación de etiqueta caja parcial</p> <p>Cinta indicadora de esterilización</p> <p>Sello</p> </div> <div style="flex: 1; margin-left: 20px;"> <p>Formato de sello</p> <pre> graph TD CODDDMMAA[COD DD MM AA] --> COD[COD: Código de la máquina.] COD --> DD[DD: DÍA Los 2 dígitos del día.] COD --> MM[MM: MES Los 2 dígitos del mes.] COD --> AA[AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.] DD --> EJEMPLO[029040425] MM --> EJEMPLO AA --> EJEMPLO </pre> <p>EJEMPLO</p> <p>029040425</p> </div> </div>			
Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionado. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.		

PRODUCTO


CAMPOS UTILITARIO ESTÉRIL

CATÁLOGO:	CUT001-02	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-CUT001-02
-----------	-----------	----------	----	---------	----------------

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 6 camas. Seis camas con 4 cajas cada una.



Cama 1



Cama 2

Criterio:	ESTIBA: T-100 cm x120 cm
-----------	--------------------------

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A